

消防設備士試験における実技試験問題の誤植について
— お詫びとお知らせ —

令和5年11月から令和8年1月に実施した別紙1の消防設備士試験（甲種第4類）において、実技試験の製図で建物の寸法線の表記に誤りがあることが判明しました。（寸法線の表記の誤りの内容については別紙2を参照してください。）

このため、誤記された寸法の表記に基づき解答されたものも正答とする措置により採点を行った結果、2名の方が新たに合格者であることが判明いたしました。

受験者の皆様をはじめ、関係する皆様にご迷惑をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

新たに合格が判明した方に対しましては、既にご連絡し、お詫びとご説明をいたしました。

なお、令和8年1月に香川県及び兵庫県で実施された消防設備士試験につきましては、上記の措置に基づき合格発表することいたします。

今後、このようなことが発生しないよう、チェック体制を強化し再発防止に取り組んでまいります。

令和8年1月28日

一般財団法人消防試験研究センター
理 事 長 山 口 英 樹

本件に対するお問合せ先

一般財団法人消防試験研究センター本部（東京）

業務部設備課 050-3803-9249（平日 9:00～17:00）


誤植のあった問題が使用された試験一覧（試験日順）

令和8年1月28日

消防設備士甲種第4類

番号	日付	都道府県	合格発表日	受験者数 (人)	合格者数 (人)	備考
1	令和5年11月18日	山形	令和5年12月27日	25	6	
2	令和5年12月17日	和歌山	令和6年1月26日	78	27	
3	令和5年12月17日	福岡	令和6年1月26日	353	66	
4	令和6年1月13日	群馬	令和6年2月15日	48	12	
5	令和6年1月14日	静岡	令和6年2月16日	162	41	
6	令和6年2月4日	北海道	令和6年3月8日	14	5	
7	令和6年2月17日	茨城	令和6年3月22日	95	20	
8	令和6年5月18日	徳島	令和6年6月19日	63	20	
9	令和6年5月19日	北海道	令和6年6月21日	126	37	
10	令和6年5月19日	石川	令和6年6月19日	70	15	
11	令和6年6月22日	新潟	令和6年7月29日	94	33	
12	令和6年7月20日	鹿児島	令和6年8月22日	135	40	
13	令和6年7月28日	三重	令和6年9月2日	102	24	
14	令和6年7月28日	島根	令和6年9月2日	52	10	
15	令和6年9月13日	東京	令和6年10月21日	1	0	
16	令和6年9月16日 (午前)	東京	令和6年10月17日	266	72	
17	令和6年10月26日 (午後)	東京	令和6年11月26日	252	68	
18	令和7年2月9日	北海道	令和7年3月18日	173	59	
19	令和7年2月15日	青森	令和7年3月21日	47	6	
20	令和7年5月25日 (午前)	東京	令和7年6月23日	327	108	
21	令和7年8月16日 (午後)	東京	令和7年9月16日	197	77	
22	令和7年8月17日	宮崎	令和7年9月19日	97	28	
23	令和7年8月24日	山梨	令和7年9月26日	37	21	
24	令和7年8月24日	長崎	令和7年9月26日	101	31	
25	令和7年8月31日	広島	令和7年10月3日	197	70	
26	令和7年9月28日	神奈川	令和7年10月30日	186	79	
27	令和7年10月5日	宮城	令和7年11月7日	102	41	
28	令和7年11月21日	滋賀	令和7年12月26日	84	31	
29	令和8年1月11日	香川	令和8年2月19日	136	集計中	今後合格発表
30	令和8年1月17日	兵庫	令和8年2月24日	333	集計中	今後合格発表
				3,953	1,047	

寸法線の表記の誤り

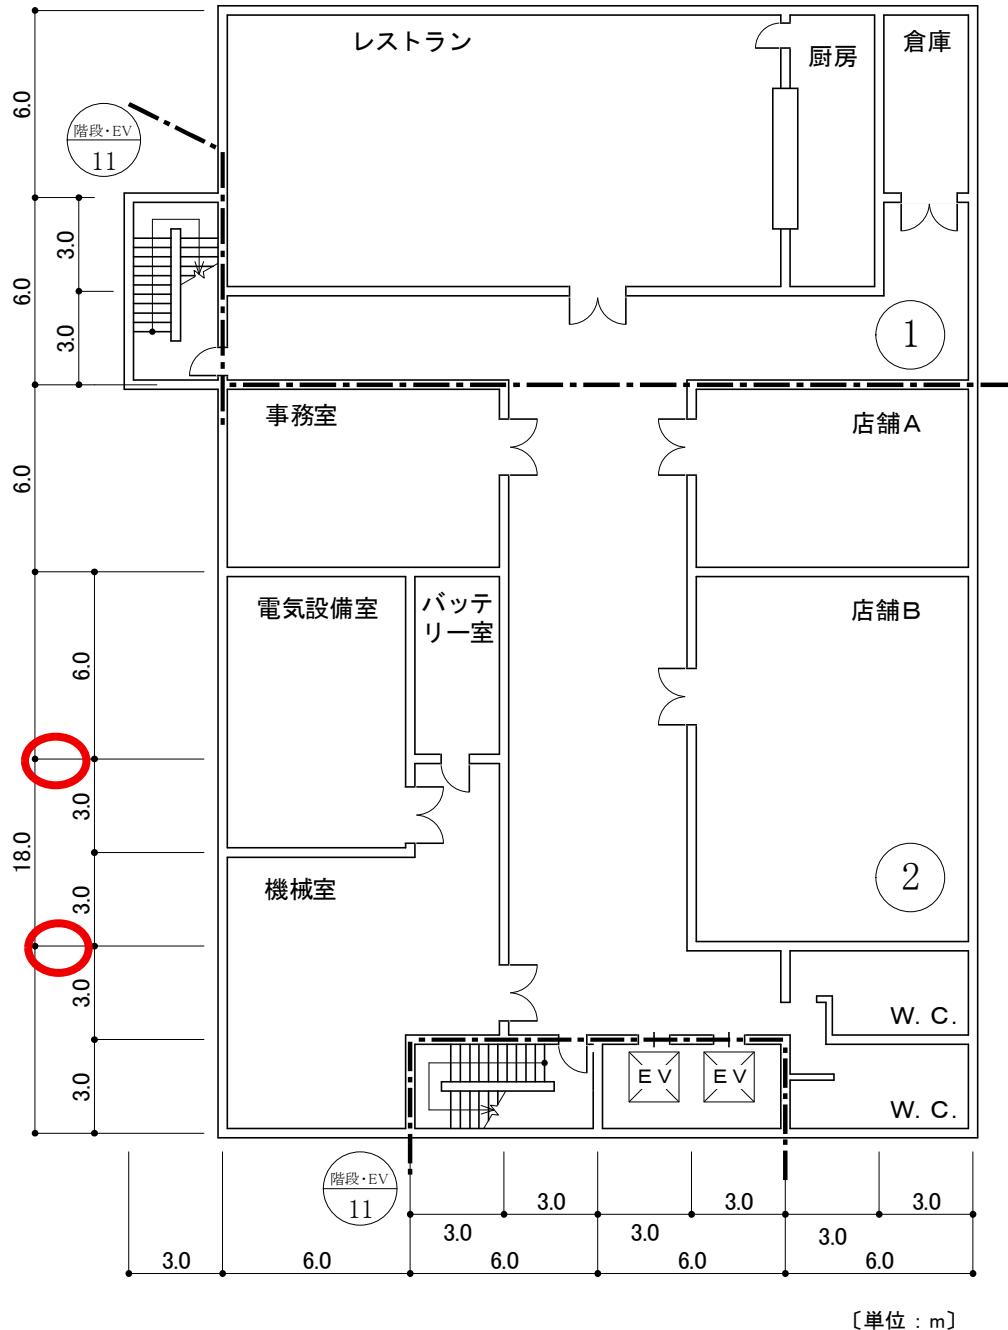

《誤植の内容》

赤線で囲んだ寸法線が本来不要であったものです。

当該寸法線があるため、店舗 B の面積を計算する際の縦の長さが、本来 12 m と予定していたものが、24 m と認識される場合が出てきたものです。

《誤植を踏まえた対応》

自動火災報知設備の設備図の製図問題において、本来、店舗 B に設置する感知器の個数は 1 個を正答としていましたが、2 個の場合も正答とすることとしました。

なお、その他の室等に関しては、正答に影響はありません。